

Kontinkangas farmakologianlaitos ja päärakennus, vikavirtasuojien testaus

Suoritamme kiinteistössä sähköverkon suojalaitteiden testauksia. Testaus katkaisee pistorasioista hetkellisesti noin 1min ajaksi sähkönsyötön alla mainittuna aikana. Testaukset tehdään suojalaitteiden oikean toiminnan takaamiseksi vikatilanteessa.

Aikataulu


Toimenpiteet suoritetaan alueellanne toukokuussa 08.05.2024 klo 6:00-7:00

Aloitamme työt 08.05 klo 6:00

Toimenpiteet ja sijainti

Vikavirtasuojien testaus.

Sijainti: farmakologianlaitos ja päärakennus, vaikutusaluekartta alla.

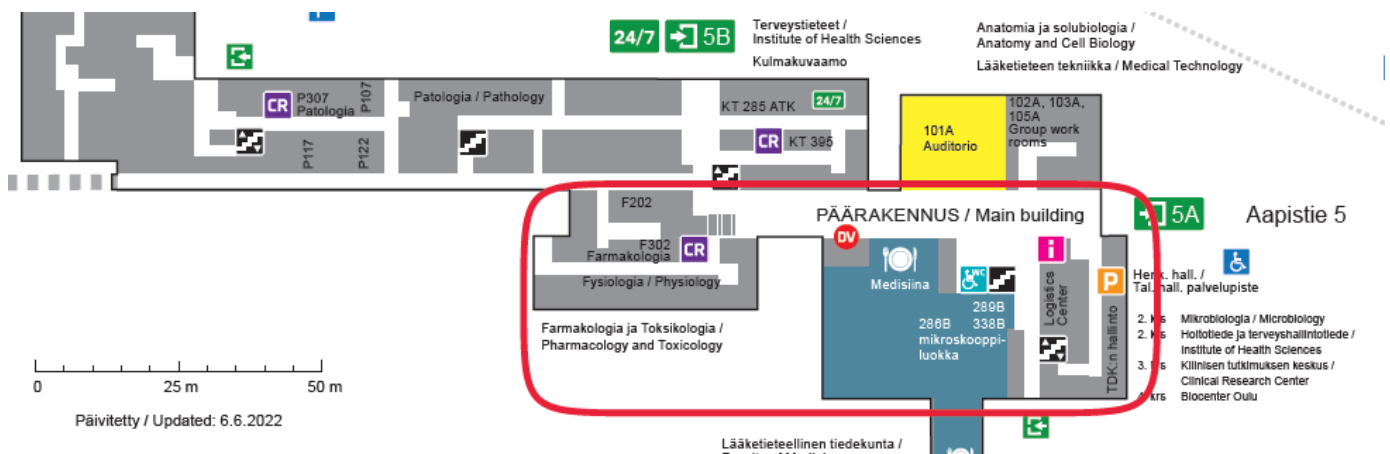

Toimenpiteiden suorittaja

ISS Palvelut Oy

Vaikutukset kiinteistön käyttäjiin

Varauduthan sähkökatkoon sammuttamalla herkät sähkölaitteet ja tallentamalla mahdolliset keskeneräiset työt.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Sähkö Arto Paavola 040 620 5051

Sähköasentaja Kristian Huuskonen 050 526 1987

Pahoittelemme toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä.

Kontinkangas pharmacology department and main building, fault current protection testing


We carry out testing of electrical network protection devices in the property. Testing temporarily disconnects the power supply from the sockets for about 1 minute during the period mentioned below. The tests are carried out to guarantee the correct operation of protective devices in the event of a fault.

Schedule

The procedures will be carried out in your area on MAY 08.05.2024 at 6:00-7:00 We start work on 08.05 at 6:00

Procedures and location

Residual current protection testing. Location farmakology department and päärakennus, affected area map below.

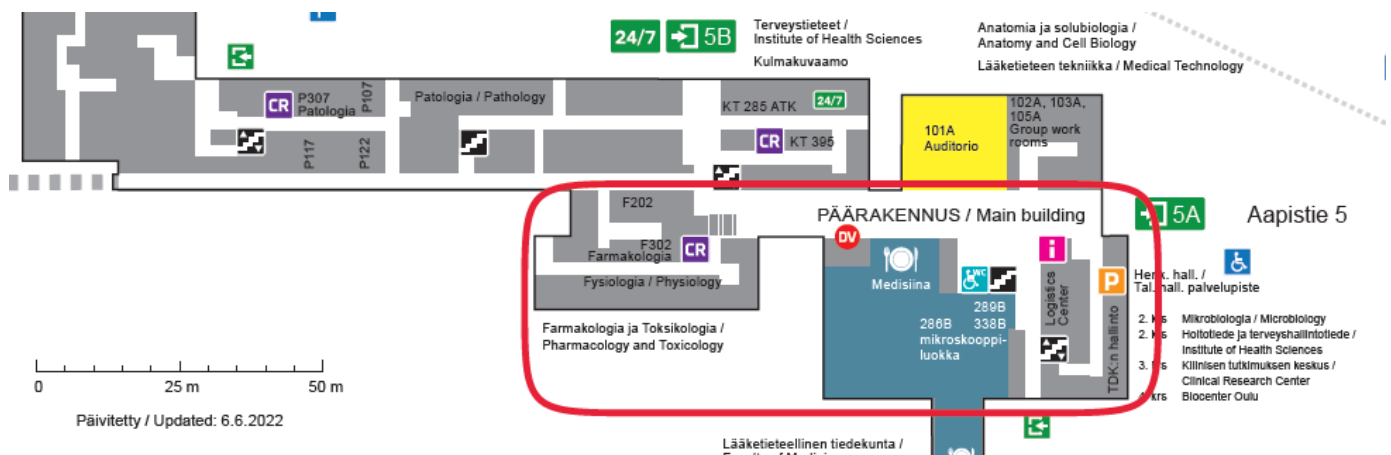

Performer of procedures

ISS Palvelut Oy

Effects on property users

Please prepare for a power outage by turning off sensitive electrical equipment and saving any unfinished work.

Additional information

Project manager Sähkö Arto Paavola 040 620 5051

Electrician Kristian Huuskonen 050 526 1987

We apologize for any disruptions caused by the measures.